



II.2.b. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

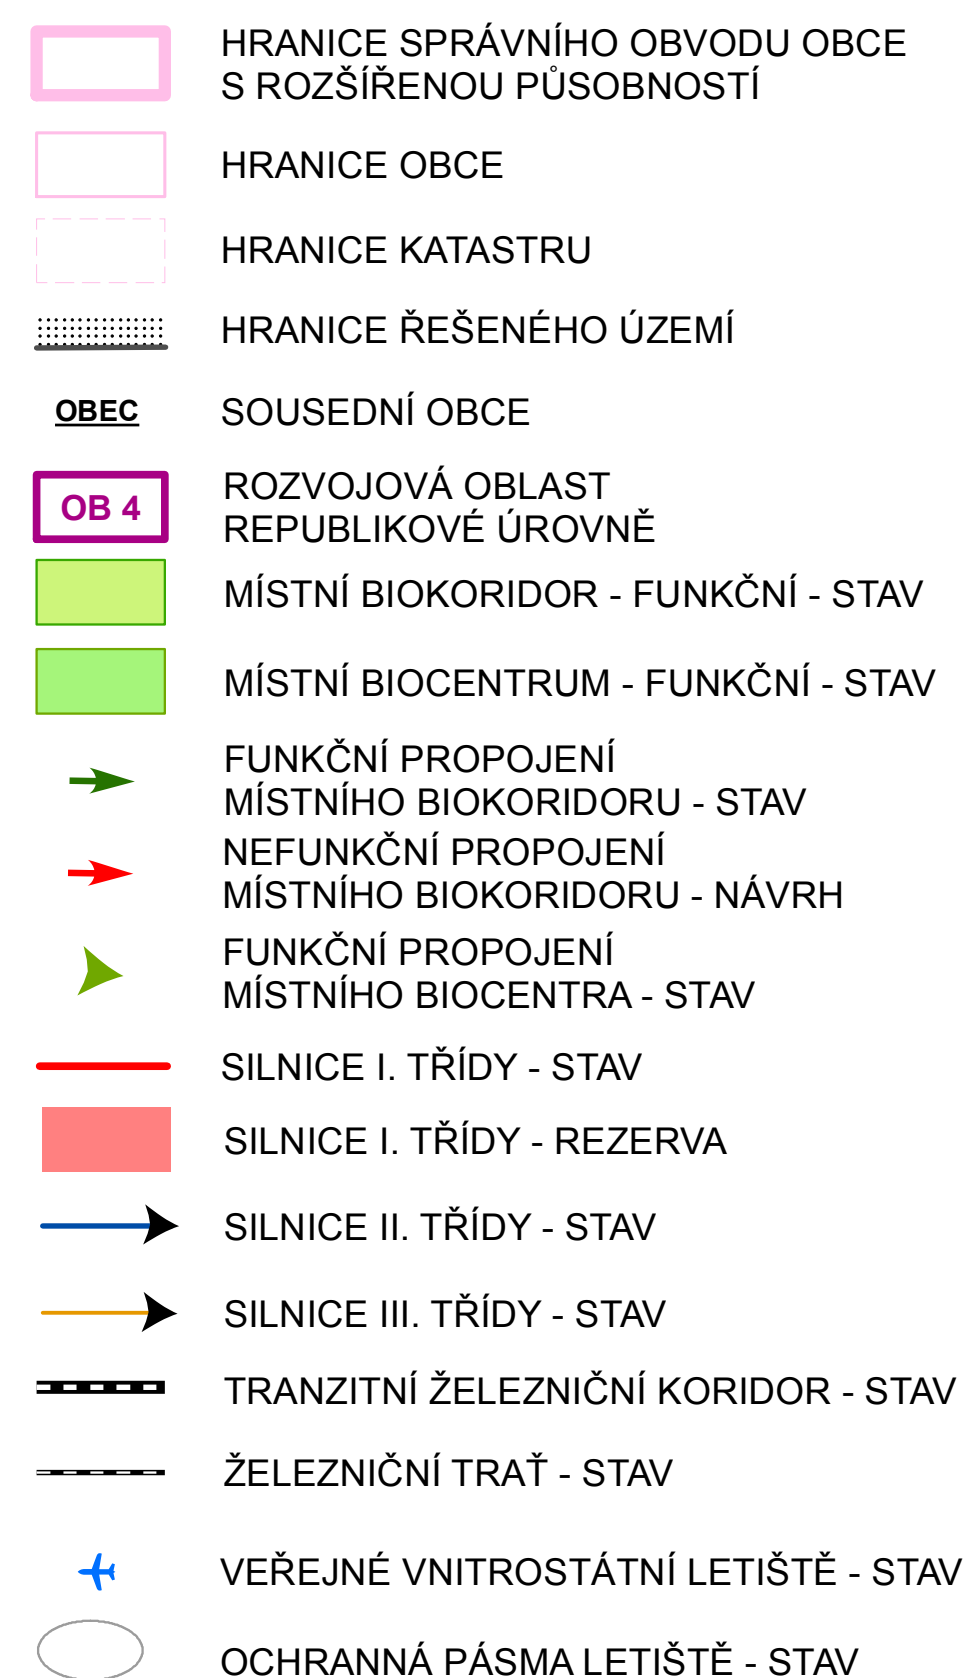

- | | |
|---|---|
|  | TRANSFORMOVNA 220 kV - STAV |
|  | TRANSFORMOVNA 110 kV - STAV |
|  | NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ 400 kV - STAV |
|  | NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ 220 kV - STAV |
|  | NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ 110 kV - STAV |
|  | PLYNOVOD VVTL - STAV |
|  | PLYNOVOD VVTL - NÁVRH |
|  | PLYNOVOD VTL - STAV |
|  | PLYNOVOD STL - STAV |
|  | VODOVOD - STAV |
|  | ROPOVOD - STAV |
|  | OCHRANNÉ PÁSMO RADIOLOKAČNÍHO PROSTŘEDKU - STAV |
|  | PHO VODNÍCH ZDROJŮ - STAV |

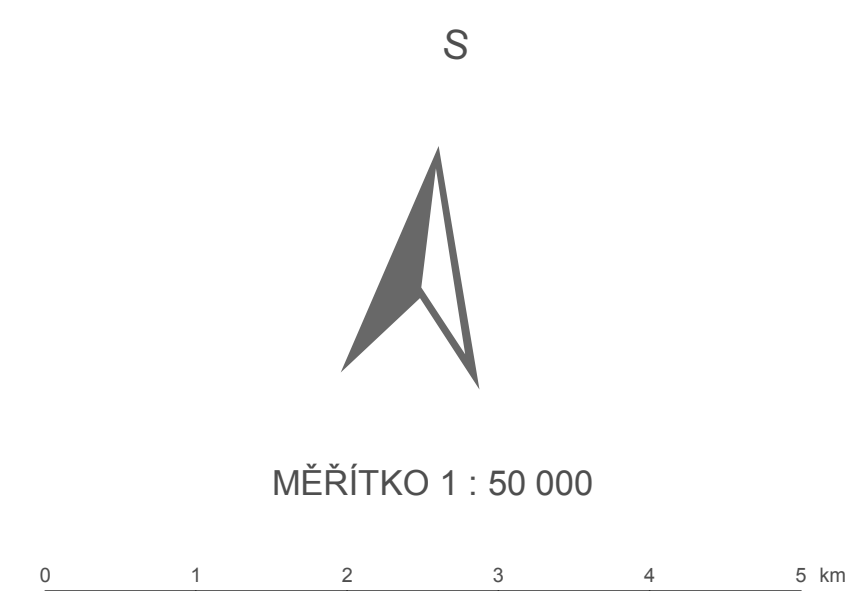

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA Ing. arch. Alena Koutová	PROJEKTANT kolektiv zhotovitele	SPOUPRÁČE	 SURPMO, a.s. 110 00 Praha 1 Opletalova 1626/30
OBJEDNATEL/POŘIZOVATEL Obec Svinčany / Městský úřad Přelouč	KRAJ Pardubický	OBEC Svinčany	
Odůvodnění Územního plánu Svinčany			Zakázkové číslo 03843414
			ÚČELOVÝ STUPEŇ ÚPD FORMÁT PROFESE URB DATUM 11/2014 MĚŘÍTKO ČÍSLO 1 : 50 000 II.2.b.
Vykres širších vztahů			